Схема розташування обладнання

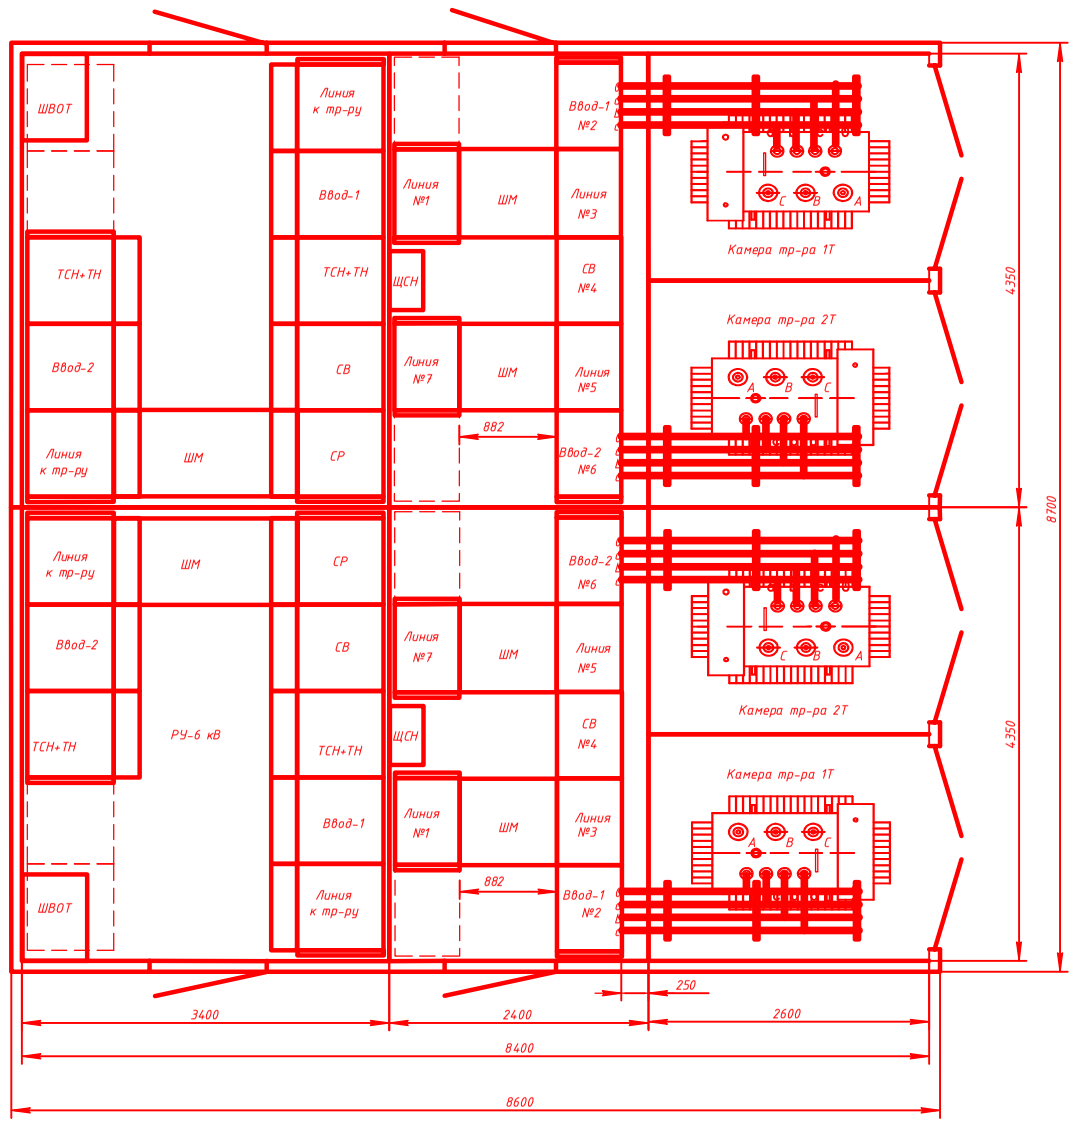

Схема розташування робочого освітлення та розеточних груп

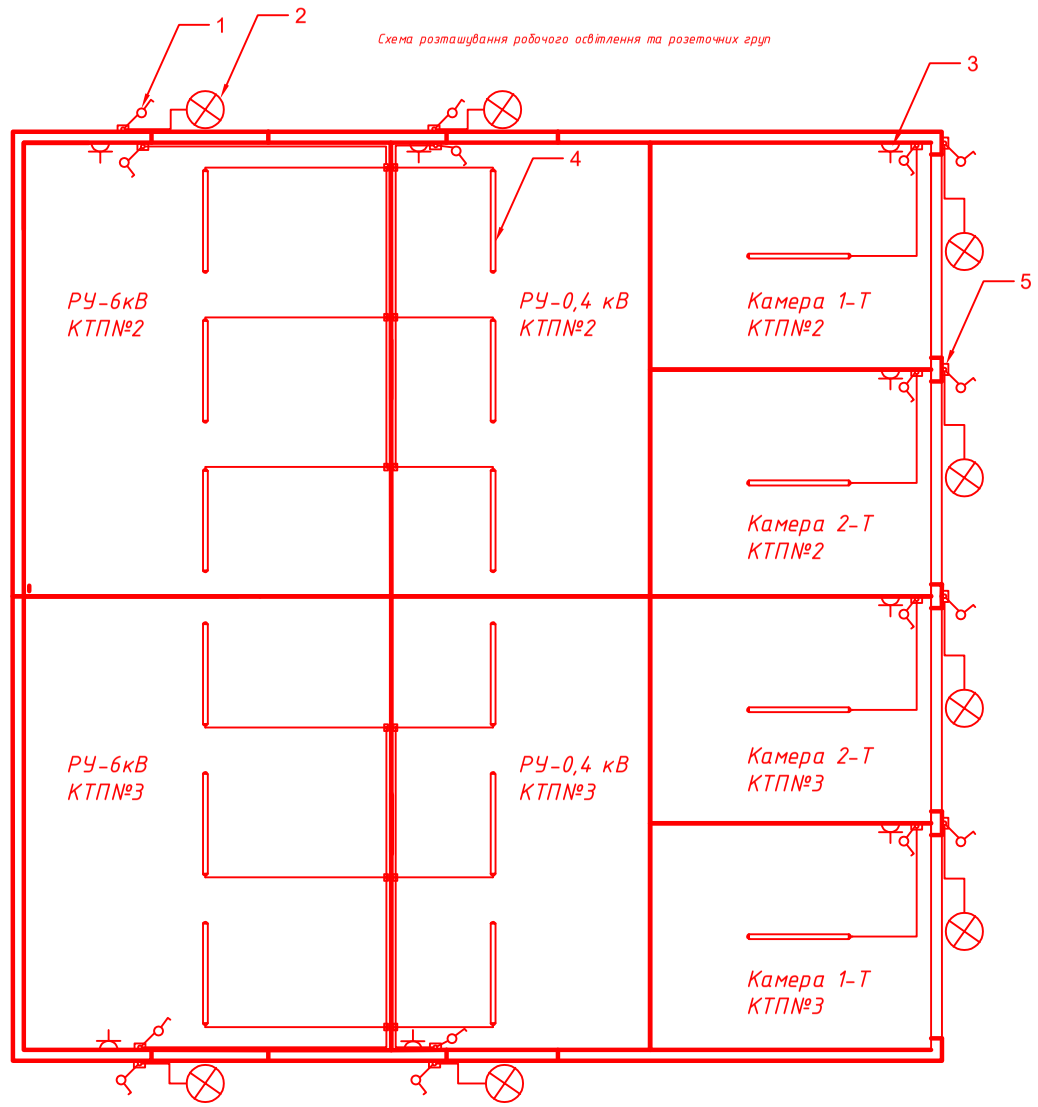

Поз. позначення	Назва	Кількість	Доповнення
1	Вимикач 1-клавішний	16	
2	Світильник OVAL 60W прозор., білий, метал. IP44	8	
3	Розетка одинарна с з/к для відкритого встановлення IP54	8	
4	Світильник лінійний IP65 Marine M-36 (6500K-36W)	16	
5	Коробка розпаячна	28	

Наявність у модульній будові
-внутрішнє освітлення-так
-зовнішнє освітлення-так
-опалення:
-РП-6кВ-ні
-РП-0,4кВ-ні
-відсік трансформаторів-ні
-вентиляція:
-РП-6кВ-природня
-РП-0,4кВ-природня
-відсік трансформаторів-примусова
-охороне оповіщення-ні
-пожежне оповіщення-ні
-кондиціювання-ні
-товщина сендвіч-панелей-50мм
-колір корпусу-згідно завдання

Погоджено
Інв. № об.
Підпис і дата
Зам. інв. №
Узгоджів

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Э-23-388-15 ОЛ		
Розробив	Юрдик С.О.				16.08	КТП-2,КТП-3 Загальний план розташування обладнання	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив	Ледок В.М.						Р	1	3
						Опитувальний лист	ТОВ "ЛК Енергія"		

Формат (нестандартний)