1	Порядковий номер панелі			1				2			3							
2	Номинальна напруга, В		400															
3	Номинальний струм, А		2000															
4	Матеріал та переріз, сбірних шин		АД31 2х(10х80)															
5	Матеріал та переріз нульового провідника (PEN)		АД31 10х80															
6																		
7	Тип панелі			Панель торцева	ЩО-90-1403				Інвентарна перетинка	ЩО-90-1117			Інвентарна перетинка	ЩО-90-1403				Панель торцева
8	Призначення панелі (напис в рамці)				Розподільча					Ввідна				Розподільча				
9	Номер схеми электричної				Э-25-032-33 ЭЗ					Э-25-032-31 ЭЗ				Э-25-032-32 ЭЗ				
10	Тип комутуючого аппарату	Рубильник	Тип		-					-	-			-				
			Номінальний струм (Ін), А		-					-	-			-				
		Автомат (запобіжник)	Тип		NBS-TMD	NBS-TMD	NBS-TMD	NBS-TMD		EPL-20	NBS-TMS		NBS-TMD	NBS-TMD	NBS-TMD	NBS-TMD	NBS-TMD	
			Номінальний струм (Ін), А		250	250	250	250		2000	50		250	250	250	250	250	
			Номінальний струм відключення Ікц, кА при 380 (50 гц)		50	50	50	50		85	36		50	50	50	50	50	
11	Межі уставок по струму розчеплювача автомата		Уповільненого спрацювання		(0,8-1) хІг	(0,8-1) хІг	(0,8-1) хІг	(0,8-1) хІг		(0,4-1) хІг	(0,8-1) хІг			(0,8-1) хІг	(0,8-1) хІг	(0,8-1) хІг	(0,8-1) хІг	
			Митєвого спрацювання		(5-10) Іп	(5-10) Іп	(5-10) Іп	(5-10) Іп		(1-15) Іп	(10)хІп			(5-10) Іп	(5-10) Іп	(5-10) Іп	(5-10) Іп	
12	Номінальний струм розчеплювача автомата, Іг (плавкої вставки), А				0.8Іп	0.8Іп	0.8Іп	0.8Іп		1600	50			0.8Іп	0.8Іп	0.8Іп	0.8Іп	
13	Трансформатор струму		Тип		-	-	-	-		ТАТ0812К0Х05 - 3шт.	-			-	-	-	-	
			Номінальний струм /5А		-	-	-	-		2000	-			-	-	-	-	
14	Амперметр		Тип		-	-	-	-		ЕДМ	-			-	-	-	-	
			Номінальний струм /5А		-	-	-	-		2000	-			-	-	-	-	
15	Вольтметр		Тип		-	-	-	-		ЕДМ	-			-	-	-	-	
			Шкала, В		-	-	-	-		500	-			-	-	-	-	
16	Кількість та переріз кабелів				-	-	-	-		-	-			-	-	-	-	
17	Облік		Тип		-	-	-	-		-	-			-	-	-	-	
18	Назначення фідеру		Назва		Інвертор №28	Інвертор №29	Інвертор №30	Інвертор №31		Ввід-Т1	ШВП			Інвертор №32	Інвертор №33	Інвертор №34	Інвертор №35	Інвертор №36

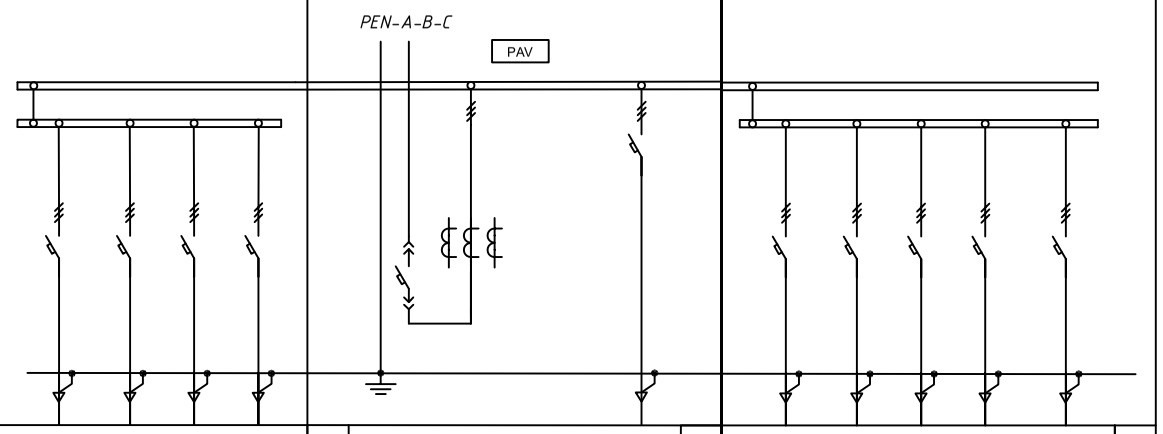

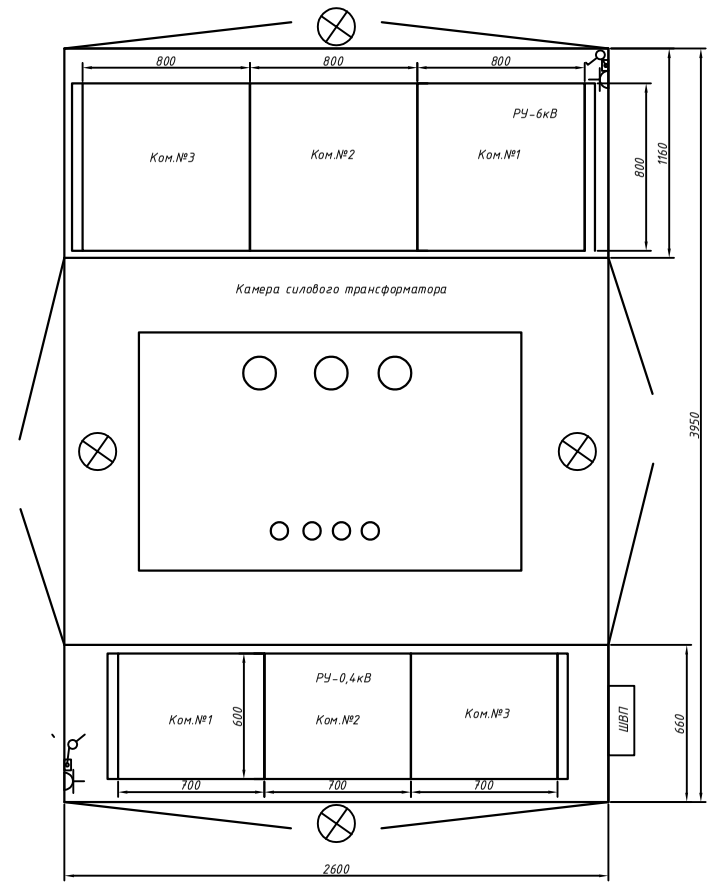

Погоджено

Узгоджено

Інв. № дубл.

Підпис і дата

Взам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Э-25-032-36 ОЛ		
Розробив		Юрдик С.О.			20.06	КТП-1250	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Ледок В.М.					Р	1	1
						Опитувальний лист	ТОВ "ЛК Енергія"		

Формат (нестандартний)